



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY

MINISTRY OF THE INTERIOR, THAILAND

เทศบาลเมืองปากช่อง
 รับเลขที่ Δ909
 วันที่ 7 ก.ค. 2568
 เวลา 09.16 น.

- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองช่างสุขาภิบาล
- กองคลัง
- กองสาธารณสุข
- กองยุทธศาสตร์ฯ
- กองการศึกษา
- กองส่งเสริม (ปากช่อง) ๐๑๗/๒๕๖๘
- สถานธนาบาล

เรื่อง ข้างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปากช่อง
 เลขรับ 367/2568
 วันที่ 7 ก.ค. 2568
 เวลา 11:30

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ,ทส.๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑) สถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
 - ๒) สรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๖” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องจัดบันทึกสถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ทุกวัน และสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ ทุกเดือน เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสถิติข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และสรุปผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับยื่นต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดดังแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- เพื่อโปรดทราบ
- นายชวลิต เอ็มโอช

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล / ในลำดับความทั่วไป ข้าราชการ / ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
 ขอแสดงความนับถืออย่างสูงผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

- อ.ช. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑
- ทส.๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ (ว่าที่ร้อยตรีนิติกรณ ฝึกฝน)

(นายจเร บ่ายเจริญ)
 ปลัดเทศบาล

รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

๗-9 ก.ค. 2568

(นายจเร บ่ายเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการน้ำเสีย ๑

สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๐๓ ๕๗๖๘

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่บ้านท่างอยหมู่ที่ ๑๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

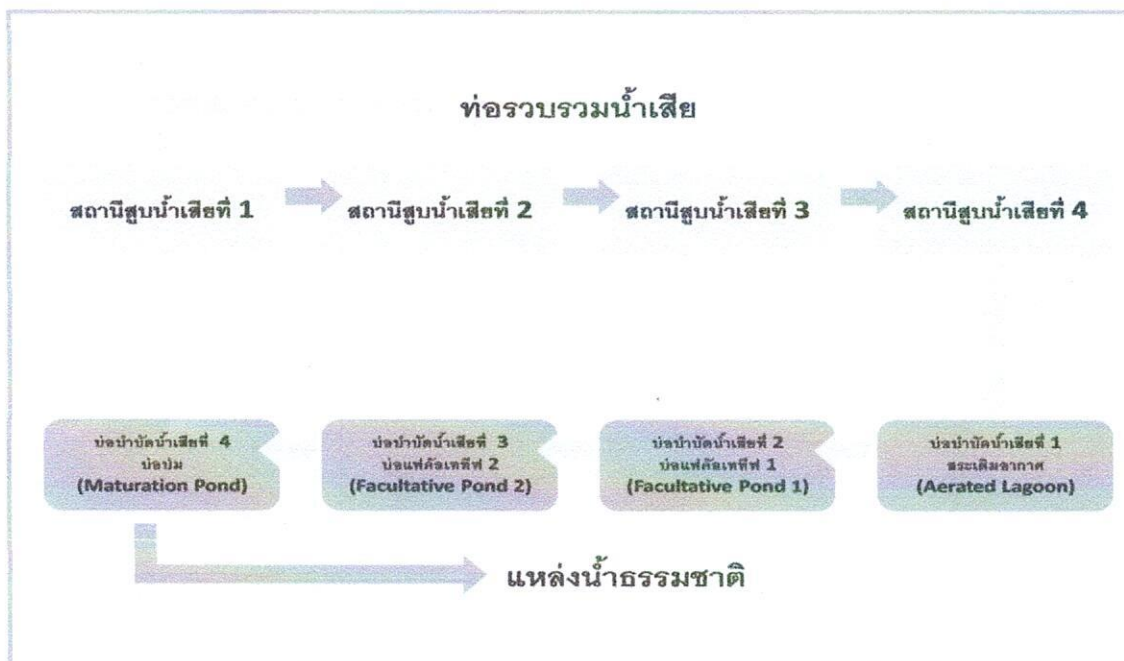

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										ลายมือชื่อ ผู้บันทึก						
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาค กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ การระบาย หรือสาร สกัดชีวภาพ ที่ใช้ (เชื้อ/ ปริมาณ/ สกัดหรือ กลไก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)		เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)			เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุปกติ/ ผิดปกติ)	
๑ มิ.ย.๖๘	-	-	๖,๐๓๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๒ มิ.ย.๖๘	-	-	๔,๙๒๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๓ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๑๗๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๔ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๔๖๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๕ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๗๕๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๖ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๒๔๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๗ มิ.ย.๖๘	-	-	๗,๕๐๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๘ มิ.ย.๖๘	-	-	๙,๑๐๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๙ มิ.ย.๖๘	-	-	๙,๑๗๙	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๐ มิ.ย.๖๘	-	-	๖,๖๐๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๑ มิ.ย.๖๘	-	-	๘,๑๕๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๒ มิ.ย.๖๘	-	-	๑๐,๔๖๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๓ มิ.ย.๖๘	-	-	๘,๖๘๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๔ มิ.ย.๖๘	-	-	๙,๒๑๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๕ มิ.ย.๖๘	-	-	๘,๗๕๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๖ มิ.ย.๖๘	-	-	๘,๗๖๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๗ มิ.ย.๖๘	-	-	๘,๓๕๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๘ มิ.ย.๖๘	-	-	๖,๒๒๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๑๙ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๐๒๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๒๐ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๖๕๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๒๑ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๗๕๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๒๒ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๒๗๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
๒๓ มิ.ย.๖๘	-	-	๕,๓๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

gammathel
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)

.....องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่างอย ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดยุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)
องค์การการจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ควบคุมด้วยสวิทช์ลูกลอย
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี เครื่องสูบลูกกลิ้ง อื่น ๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๓๐,๙๗๗.๕๐.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)๒๐๒,๖๓๐.๐๐.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗