



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY

MINISTRY OF THE INTERIOR, THAILAND

ห้องราชการบริหารส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

เลขรับ 717/2568
4 ธ.ค. 2568

เมืองปากช่อง

8100

4 ธ.ค. 2568

09.00

สาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์

☐ กองการศึกษา

☐ กองสวัสดิการ

☐ สถานธนาบาล

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑, ทส.๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด
๒) สรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๖” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องจัดบันทึกสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ ทุกวัน และสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ ทส.๒ ทุกเดือน เสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการจัดทำ รายงานสถิติข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และสรุปผลการปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับยื่นต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดดังแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

เพื่อโปรดทราบ

ให้จัดทำงานทบทวน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- ๑๑๓/๒๕๖๘

รายงานสรุปผลแล้ว

นายชวลิต เอมโอช

นายชวลิต เอมโอช

(ว่าที่ร้อยตรีนิติกรณ ผู้ช่วยการกองช่าง)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

ฝ่ายจัดการน้ำเสีย

สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๐๓ ๕๗๖๘

(นางกัญญา เศรษฐา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชวลิต เอมโอช

(นายเจร บ่ายเจริญ)

ปลัดเทศบาล

- 8 ธ.ค. 2568

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**


แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่บ้านท่างอยหมู่ที่ ๑๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มี เทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon :AL)

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

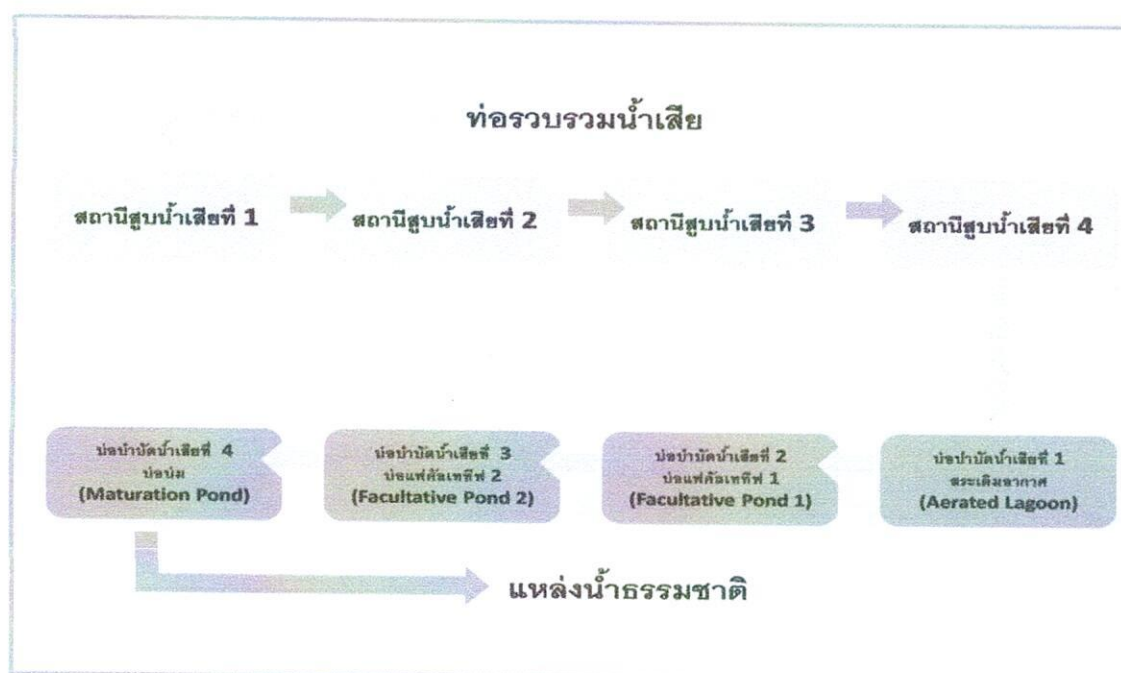

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัดชีวภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑ พ.ย.๖๘	-	-	๒,๔๕๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒ พ.ย.๖๘	-	-	๗๖๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๓ พ.ย.๖๘	-	-	๑,๗๘๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๔ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๔๑๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๕ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๘๗๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๖ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๘๕๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๗ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๘๗๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๘ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๗๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๙ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๖๒๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๐ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๕๖๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๑ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๘๕๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๒ พ.ย.๖๘	-	-	๖,๐๒๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๓ พ.ย.๖๘	-	-	๑๔,๑๑๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๔ พ.ย.๖๘	-	-	๖,๖๙๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๕ พ.ย.๖๘	-	-	๔,๐๒๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๖ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๒๔๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๗ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๑๓๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๘ พ.ย.๖๘	-	-	๙,๓๖๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๑๙ พ.ย.๖๘	-	-	๕,๖๐๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๐ พ.ย.๖๘	-	-	๑๑,๙๓๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๑ พ.ย.๖๘	-	-	๑๓,๐๘๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๒ พ.ย.๖๘	-	-	๑๓,๑๓๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		
๒๓ พ.ย.๖๘	-	-	๑๑,๐๓๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ/ปกติ/ ผิดปกติ)			
๒๔ พ.ย. ๖๘	-	-	๑๐,๑๒๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	
๒๕ พ.ย. ๖๘	-	-	๑๑,๕๑๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	
๒๖ พ.ย. ๖๘	-	-	๓,๐๒๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	
๒๗ พ.ย. ๖๘	-	-	๖,๗๒๙	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	
๒๘ พ.ย. ๖๘	-	-	๑๐,๓๗๙	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	
๒๙ พ.ย. ๖๘	-	-	๙,๘๒๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	
๓๐ พ.ย. ๖๘	-	-	๖,๔๒๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	En	

หมายเหตุ ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)

.....องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านท่าออย ตำบลจันทิก อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ พื้นที่รับผิดชอบ ๑๕.๒๕ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ให้บริการจัดการน้ำเสีย ๑๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๓-๕๗๖๘

มีเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงงานจัดการคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นายยุทธนา เกียรติขจรไกล.....)

.....องค์การจัดการน้ำเสีย..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ควบคุมด้วยสวิทช์ลูกลอย

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูกบอล ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)๓๕,๖๗๗.๓๐.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)๒๑๔,๑๖๓.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗