



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

เทศบาลเมืองปากช่อง
รับเลขที่ 4560
วันที่ 7 กค. 2569
เวลา 12.00 น.

นางสุภาภิมล
องคสัง ๕ ๕ ๕
ที่ สจส.นม.(ปากช่อง) ๑๖ /๒๕๖๙
กองสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
สถานอนามัย

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ของทางสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปากช่อง
เลขรับ 460/2569
วันที่ 7 กค. 2569
เวลา 14:00

อ้างถึง ข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แผ่น
๒.รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย
กับเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง ในรูปแบบเทศบาลมอสิทธิครอบครองระบบบำบัด
น้ำเสียให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย ตามโครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะเวลา ๑๕ ปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ขอส่ง
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ตามแบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ ทส. ๒) เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
ให้ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของท่าน อีกทั้งเทศบาลฯ จะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) นำส่งรายงานผลให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบประจำทุกเดือนต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองปากช่อง

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา

๑. จก. นำส่งแผนทส.๑
ทส.๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ เห็นควร
ให้รายงานประจำเดือนเพื่อเผยแพร่
ให้ประชาชน ทราบ ส่องไฟ


นายชาติ เอ็มโอช
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
(นายไพโรธ เตชะมีระ) ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง
องค์การจัดการน้ำเสีย

(นางกรรณิ์ สมบูรณ์) .
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
(นางกัญญา เศรษฐ์)
สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง
ได้ดำเนินงานทั่วไปสำนักงาน

(นายจเร บ่ายศรีบุญ)
ปลัดเทศบาล
๙ กค. 2569
(นายสุพรรณ เกียรติขจรกุล)

บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ - - - - - ซอย - - - - - ถนน มิตรภาพ
แขวง/ตำบล จันทิก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐
โทรสาร - - - - - มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - - - - - ออกให้โดย - - - - - หมดอายุ - - - - -
มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

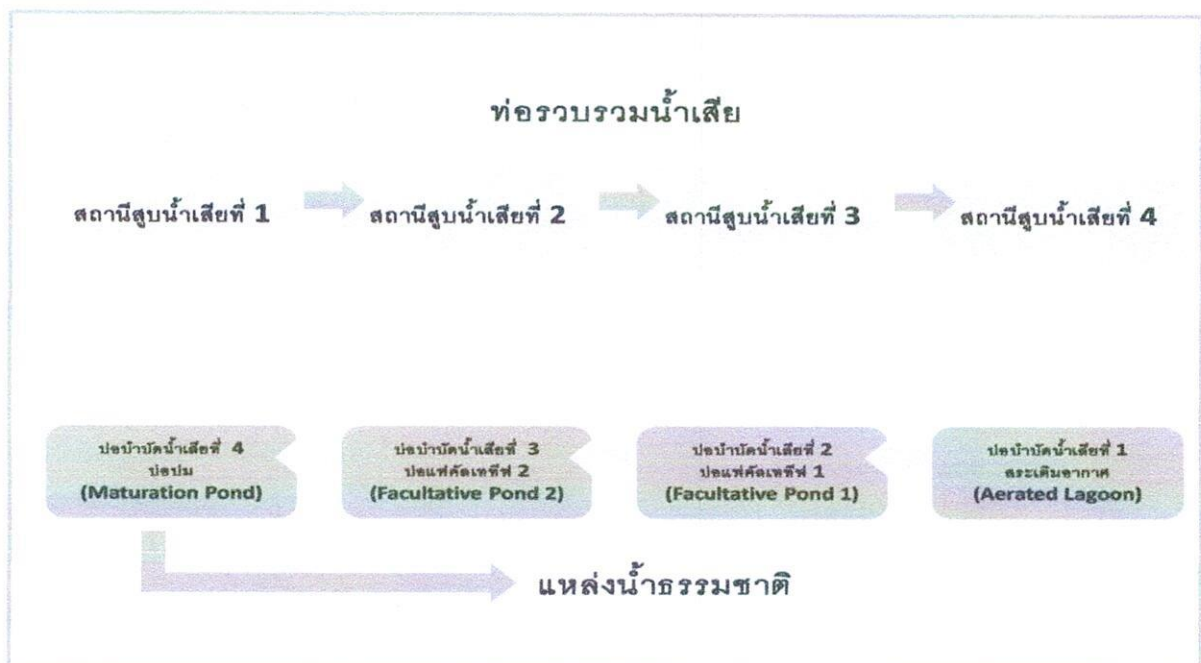

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน of ระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย /ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/เสีย ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองความละเอียด (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองความละเอียด (ปกติ/เคมี)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑ มิ.ย. ๖๙	๓,๓๖๖.๐๙	๑๐,๕๙๑.๐๐	๑๐,๕๙๑.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๒ มิ.ย. ๖๙	๒,๓๔๑.๑๐	๗,๓๖๖.๐๐	๗,๓๖๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๓ มิ.ย. ๖๙	๙๘๔.๓๐	๓,๐๙๗.๐๐	๓,๐๙๗.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๔ มิ.ย. ๖๙	๙๙๑.๙๓	๓,๑๒๑.๐๐	๓,๑๒๑.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๕ มิ.ย. ๖๙	๒,๙๓๓.๒๑	๙,๒๒๙.๐๐	๙,๒๒๙.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๖ มิ.ย. ๖๙	๑,๐๗๖.๔๗	๓,๓๘๗.๐๐	๓,๓๘๗.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๗ มิ.ย. ๖๙	๒,๓๐๓.๖๐	๗,๒๔๘.๐๐	๗,๒๔๘.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๘ มิ.ย. ๖๙	๒,๓๙๑.๐๐	๑๐,๒๓๔.๐๐	๑๐,๒๓๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๙ มิ.ย. ๖๙	๓,๑๕๑.๕๕	๙,๙๑๖.๐๐	๙,๙๑๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๑๐ มิ.ย. ๖๙	๒,๕๘๐.๔๒	๘,๑๑๙.๐๐	๘,๑๑๙.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๑๑ มิ.ย. ๖๙	๒,๓๕๘.๙๐	๓,๘๐๖.๐๐	๓,๘๐๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๑๒ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๖๘.๐๖	๕,๕๖๓.๐๐	๕,๕๖๓.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๑๓ มิ.ย. ๖๙	๒,๔๑๘.๙๗	๗,๖๑๑.๐๐	๗,๖๑๑.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๑๔ มิ.ย. ๖๙	๑,๐๕๓.๕๙	๓,๓๑๕.๐๐	๓,๓๑๕.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.
๑๕ มิ.ย. ๖๙	๑,๑๑๖.๕๒	๓,๕๑๓.๐๐	๓,๕๑๓.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	นพ. นพ.

วันเดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก	
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทั้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่องสูบ กระตอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๖ มิ.ย. ๖๙	๗๕๑.๙๗	๒,๓๖๖.๐๐	๒,๓๖๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๗ มิ.ย. ๖๙	๑,๒๐๐.๑๑	๓,๗๗๖.๐๐	๓,๗๗๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๘ มิ.ย. ๖๙	๑,๔๔๘.๗๗	๔,๔๖๔.๐๐	๔,๔๖๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๙ มิ.ย. ๖๙	๑,๙๑๕.๒๑	๖,๐๒๖.๐๐	๖,๐๒๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๐ มิ.ย. ๖๙	๑,๙๓๔.๔๒	๖,๐๘๘.๐๐	๖,๐๘๘.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๑ มิ.ย. ๖๙	๑,๙๙๑.๔๙	๖,๒๖๖.๐๐	๖,๒๖๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๒ มิ.ย. ๖๙	๑,๘๖๗.๕๔	๕,๘๗๖.๐๐	๕,๘๗๖.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๓ มิ.ย. ๖๙	๑,๙๗๔.๐๑	๖,๒๑๑.๐๐	๖,๒๑๑.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๔ มิ.ย. ๖๙	๑,๖๐๕.๐๒	๕,๐๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๕ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๕๙.๑๖	๕,๕๓๕.๐๐	๕,๕๓๕.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๖ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๕๒.๑๗	๕,๕๑๓.๐๐	๕,๕๑๓.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๗ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๕๙.๑๖	๕,๕๓๕.๐๐	๕,๕๓๕.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๘ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๒๗.๐๖	๕,๔๓๔.๐๐	๕,๔๓๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๙ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๔๐.๐๙	๕,๔๗๕.๐๐	๕,๔๗๕.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๐ มิ.ย. ๖๙	๑,๗๕๑.๘๕	๕,๕๑๒.๐๐	๕,๕๑๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	

-๕-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....
 (นายยุทธนา เกียรติจรไกล)
 รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

.....
 (นายไพโรส เตชะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย
 สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....
 (.....)


ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
 ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ ซอย - ถนน มิตรภาพ
 แขวง/ตำบล จันทิก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐ โทรสาร - มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้
 ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท, โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติม
 อากาศ (Aerated Lagoon) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 (นายอุทธรณ์ เกียรติขจรกุล)
 รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง


 (นายไพโรส เตชะมะ)
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การการจัดการน้ำเสีย
 สำนักรวบรวมสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๓
 ออกให้โดย สภาวิศวกร

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoon
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชม./วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลำโพง
☒ อื่นๆ (ระบุ) บ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบบ่อเติมอากาศ จำนวน ๑ โชน (๔ บ่อ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน/ห้วยลำตะคอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีการกำจัดตะกอน


๓.สรุปผลการบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๕๕,๙๘๔.๒๗ หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... ๑๗๕,๒๔๓.๐๐ ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ๑๗๕,๒๔๓.๐๐ ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานี ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ มีกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการฯ ดังต่อไปนี้

๔. กิจกรรมและรูปภาพการดำเนินงาน

๔.๑ งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งออกจากระบบฯ

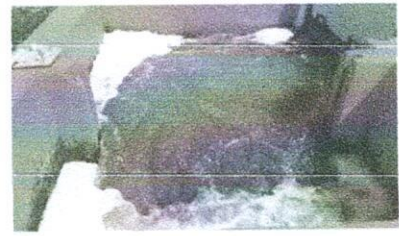

รูปภาพที่ ๑

รูปภาพที่ ๒

รูปภาพที่ ๓




รูปภาพที่ ๔

รูปภาพที่ ๕

รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อกระจายน้ำเข้าระบบบำบัดฯ และเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้าย เพื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวันๆ และเป็นการเฝ้าระวังให้คุณภาพน้ำ ที่ไหลออกจากระบบฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะท้ายลำตะคลองต่อไป

๔.๒ งานป้องกันเชิงรุก งานซ่อมบำรุง และดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS๑ – PS๔

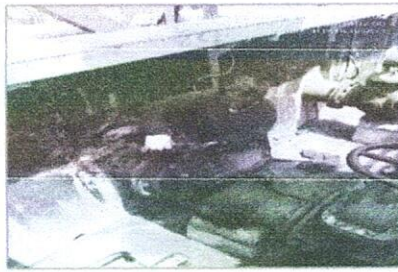

รูปถ่ายที่ ๑




รูปถ่ายที่ ๒



รูปถ่ายที่ ๓



รูปถ่ายที่ ๔

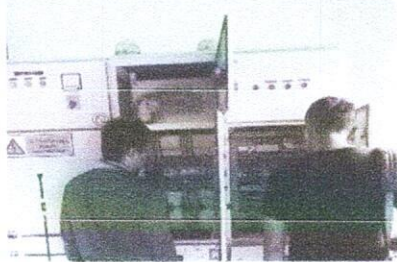

รูปถ่ายที่ ๕



รูปถ่ายที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามูลนิธิ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสีย Ps๑-Ps๔ และตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าประจำสัปดาห์และตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อม ทั้งดูแลทำความสะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเสียที่ PS๑-PS๔ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

๔.๓ งานดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน สถานีสูบน้ำเสีย และบริเวณขอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปถ่ายที่ ๑




รูปถ่ายที่ ๒



รูปถ่ายที่ ๓



รูปถ่ายที่ ๔

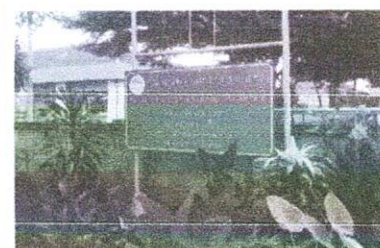

รูปถ่ายที่ ๕



รูปถ่ายที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามูลนิธิ ได้ดำเนินการดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ๆ และภายในบริเวณบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสีย เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน


๔.๔. งานดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานสาขาและกิจกรรมอื่นๆ



รูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๒

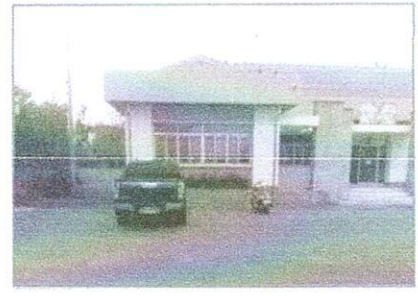

รูปภาพที่ ๓

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน ๒ นาย ประกอบด้วย ๑.นายทงศักดิ์ สีนอินทร์ เวยยามผลัดกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๘.๐๐ น. และ ๒. นายธงชัย โชคบัณฑิต เวยยามผลัดกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ไปจนถึง ๐๖.๐๐ ของวันรุ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณ สำนักงานสาขาและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกวัน

คำเตือน ๑.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) ได้จากการประมาณการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการจดมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำเสีย PS๑-PS๔