



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

เทศบาลเมืองปากช่อง

รับเลขที่ 5209
วันที่ 5 สค 2569
เวลา 15:30 น.

ของทางสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปากช่อง

เลขรับ 533/2569
วันที่ 5 สค 2569
เวลา 15:30

๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งแบบรายงาน (ทส. ๑) และ (ทส. ๒) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

อ้างถึง ข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แผ่น
๒.รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙
จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย
กับเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบันทึกความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงการให้บริการรับ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง ในรูปแบบเทศบาลมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัด
น้ำเสียให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย ตามโครงการบริหารรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะเวลา ๑๕ ปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ขอส่ง
แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ตามแบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ ทส. ๒) เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙
ให้ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของท่าน อีกทั้งเทศบาลฯ จะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) นำส่งรายงานผลให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบประจำทุกเดือนต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเมืองปากช่อง
เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาลเมืองปากช่อง
เพื่อโปรดทราบ

(นายไพศาล เตชะมะ)

นายชวลิต เอนไอชา

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สุขาปากช่อง
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

องค์การจัดการน้ำเสีย

(นางดวงใจ สมบูรณ์)

สายงานปฏิบัติการ

(นายจรูญ บำรุงศรี)

ปลัดเทศบาล

10 สค. 2569


โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๐๓-๕๗๗๐

(นายสุพจน์ เกียรติขจรกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ - ซอย - ถนน มิตรภาพ
แขวง/ตำบล จันทิก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐
โทรสาร - มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดยุ -
มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

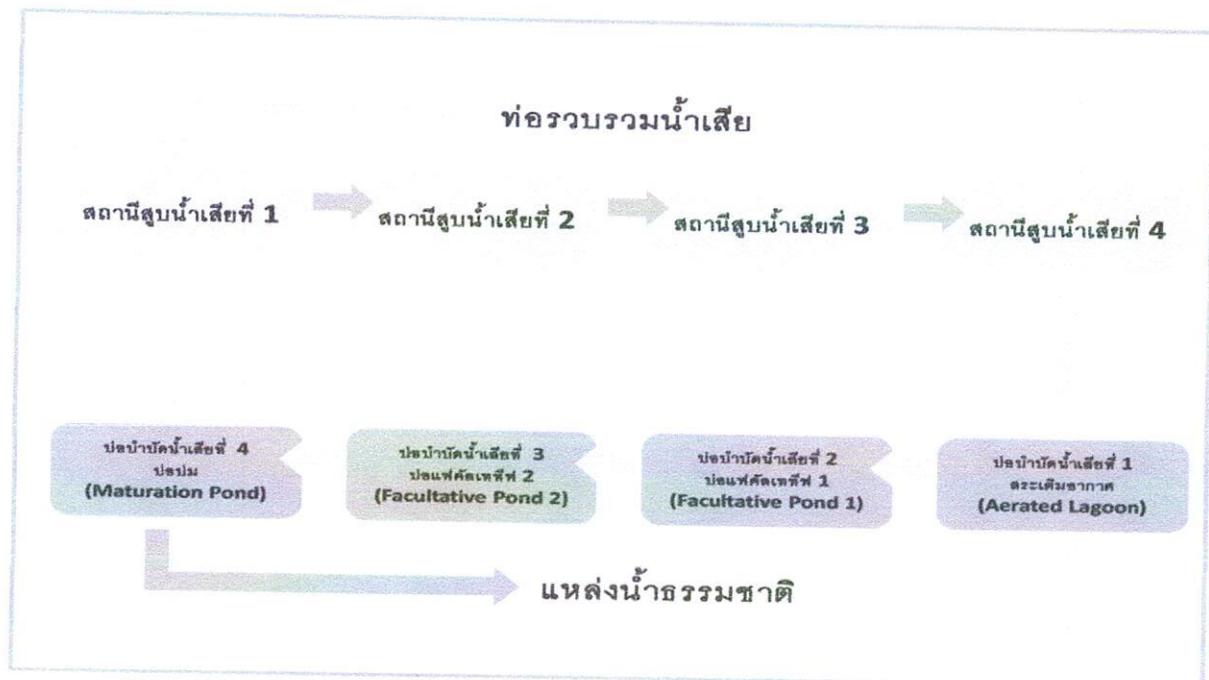

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่อง สูบลบ ตอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑ ก.ค. ๖๔	๑,๓๐๗.๕๔	๗,๙๐๗.๐๐	๗,๙๐๗.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒ ก.ค. ๖๔	๑,๒๗๗.๑๒	๗,๗๒๓.๐๐	๗,๗๒๓.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓ ก.ค. ๖๔	๑,๒๕๓.๙๗	๗,๕๘๓.๐๐	๗,๕๘๓.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๔ ก.ค. ๖๔	๗๓๑.๗๔	๔,๔๒๕.๐๐	๔,๔๒๕.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕ ก.ค. ๖๔	๘๘๑.๒๓	๕,๓๒๙.๐๐	๕,๓๒๙.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๖ ก.ค. ๖๔	๑,๙๔๕.๑๙	๑๑,๗๖๓.๐๐	๑๑,๗๖๓.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๗ ก.ค. ๖๔	๑,๗๒๖.๔๑	๑๐,๔๔๐.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๘ ก.ค. ๖๔	๑,๔๗๕.๓๙	๘,๙๒๒.๐๐	๘,๙๒๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๙ ก.ค. ๖๔	๑,๓๓๕.๑๖	๘,๐๗๔.๐๐	๘,๐๗๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๐ ก.ค. ๖๔	๑,๕๘๙.๐๐	๙,๖๐๙.๐๐	๙,๖๐๙.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๑ ก.ค. ๖๔	๘๘๔.๘๗	๕,๓๕๑.๐๐	๕,๓๕๑.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๒ ก.ค. ๖๔	๓๓๔.๐๔	๒,๐๒๐.๐๐	๒,๐๒๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๓ ก.ค. ๖๔	๑,๗๕๙.๖๕	๑๐,๖๔๑.๐๐	๑๐,๖๔๑.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๔ ก.ค. ๖๔	๑,๗๘๕.๔๕	๑๐,๗๙๗.๐๐	๑๐,๗๙๗.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๕ ก.ค. ๖๔	๑,๒๗๖.๑๒	๗,๗๑๗.๐๐	๗,๗๑๗.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	

วันเดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่องสูบล กระตอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๑๖ ก.ค. ๖๙	๑,๒๓๐.๙๘	๗,๔๔๔.๐๐	๗,๔๔๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๗ ก.ค. ๖๙	๙๒๓.๙๐	๕,๕๘๗.๐๐	๕,๕๘๗.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๘ ก.ค. ๖๙	๙๘๔.๕๙	๕,๙๕๔.๐๐	๕,๙๕๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๙ ก.ค. ๖๙	๘๘๓.๐๕	๕,๓๔๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๐ ก.ค. ๖๙	๘๖๔.๘๖	๕,๒๓๐.๐๐	๕,๒๓๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๑ ก.ค. ๖๙	๘๕๒.๔๖	๕,๑๕๕.๐๐	๕,๑๕๕.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๒ ก.ค. ๖๙	๘๕๔.๖๑	๕,๑๖๘.๐๐	๕,๑๖๘.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๓ ก.ค. ๖๙	๘๖๘.๑๗	๕,๒๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๔ ก.ค. ๖๙	๘๘๕.๓๗	๕,๓๕๔.๐๐	๕,๓๕๔.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๕ ก.ค. ๖๙	๘๘๖.๖๙	๕,๓๖๒.๐๐	๕,๓๖๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๖ ก.ค. ๖๙	๙๐๒.๘๙	๕,๔๖๐.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๗ ก.ค. ๖๙	๙๐๘.๑๙	๕,๔๙๒.๐๐	๕,๔๙๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๘ ก.ค. ๖๙	๙๑๖.๔๕	๕,๕๔๒.๐๐	๕,๕๔๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๙ ก.ค. ๖๙	๙๒๘.๐๓	๕,๖๑๒.๐๐	๕,๖๑๒.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๓๐ ก.ค. ๖๙	๑,๒๓๐.๙๘	๕,๖๕๐.๐๐	๕,๖๕๐.๐๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๓๑ ก.ค. ๖๙	๙๒๓.๙๐	๕,๕๗๒.๐๐	๕,๕๗๒.๐๐										-	-	

-๔-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายไพโรส เตตะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย
สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ หมู่ที่ ๑๓ ซอย ถนน มิตรภาพ
 แขวง/ตำบล จันทิก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐ โทรสาร มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือ
 ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท โรงรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติม
 อากาศ (Aerated Lagoon) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)
 รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นายไพโรส เตตะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย
 สามัญวิศวรรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓ หมดยุอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๓
 ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชม./วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลำโพง

☒ อื่นๆ (ระบุ) บ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบบ่อเติมอากาศ จำนวน ๑ โชน (๔ บ่อ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน/ห้วยลำตะคอง


(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีการกำจัดตะกอน

๓.สรุปผลการบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๓๓,๓๘๗.๔๓ หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... ๒๐๗,๔๗๓.๐๐ ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ๒๐๗,๔๗๓.๐๐ ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานี ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ มีกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการฯ ดังต่อไปนี้.....

๔. กิจกรรมและรูปภาพการดำเนินงาน

๔.๑ งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งออกจากระบบฯ

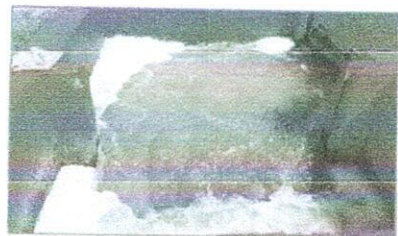

รูปภาพที่ ๑

รูปภาพที่ ๒

รูปภาพที่ ๓




รูปภาพที่ ๔

รูปภาพที่ ๕

รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อกระจายน้ำเข้าระบบบำบัดฯ และเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้าย เพื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน วัน และเป็นการเฝ้าระวังให้คุณภาพน้ำ ที่ไหลออกจากระบบฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะห้วยลำตะคลองต่อไป

๔.๒ งานป้องกันเชิงรุก งานซ่อมบำรุง และดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS๑ - PS๔

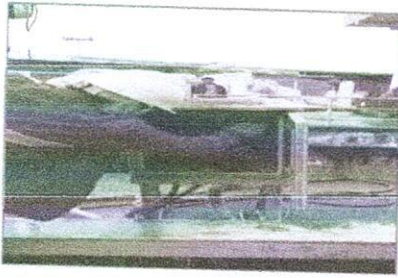


รูปถ่ายที่ ๑




รูปถ่ายที่ ๒



รูปถ่ายที่ ๓

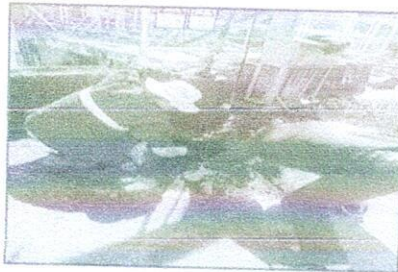

รูปถ่ายที่ ๔

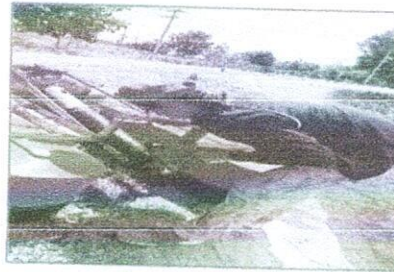

รูปถ่ายที่ ๕



รูปถ่ายที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสีย Ps๑-Ps๔ และตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าประจำสัปดาห์และตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อม ทั้งดูแลทำความสะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเสียที่ PS๑-PS๔ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

๔.๓ งานดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน สถานีสูบน้ำเสีย และบริเวณขอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปถ่ายที่ ๑




รูปถ่ายที่ ๒



รูปถ่ายที่ ๓

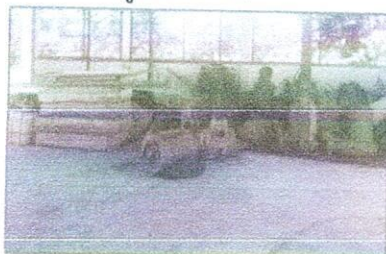

รูปถ่ายที่ ๔

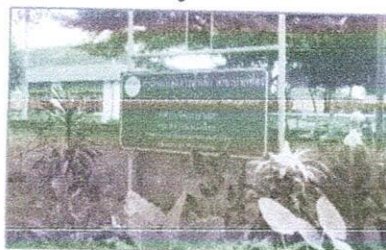

รูปถ่ายที่ ๕



รูปถ่ายที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ๆ และภายในบริเวณบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสีย เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน

๔.๔. งานดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานสาขาและกิจกรรมอื่นๆ



รูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๒



รูปภาพที่ ๓

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน ๒ นาย ประกอบด้วย ๑.นายทงศักดิ์ สินอินทร์ เวยามผลัดกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๘.๐๐ น. และ ๒. นายธงชัย โชคบัณฑิต เวยามผลัดกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ไปจนถึง ๐๖.๐๐ ของวันรุ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณ สำนักงานสาขาและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นประจำทุกวัน

คำเตือน ๑.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗
หมายเหตุ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) ได้จากการประมาณการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการจลน์มอเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำเสีย PS๑-PS๔