

-

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

เทศบาลเมืองปากซอ่ง
 รับเลขที่ ๖๑๖๘
 วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๙
 เวลา ๑๑.๓๐ น.

- ๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งแบบรายงาน (ทส. ๑) และ (ทส. ๒) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

- 7 ក.ម. 2569

อ้างถึง ข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากซ่อง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แผ่น
๒.รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับเทศบาลเมืองปากซ่อง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนাবันทักความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากซ่อง ในรูปแบบเทศบาลมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสียให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย ตามโครงการบริหารรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะเวลา ๑๕ ปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง องค์การบริหารจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตามแบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ ทส. ๒) เพื่อยังงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของท่าน อีกทั้งเทศบาลฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) นำส่งรายงานผลให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบประจำทุกเดือนต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
 จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ เรียน ปลัดเทศบาล
 เพื่อโปรดทราบ

- ๑ คน. ตัวแทนทนายรณ ทศ. ๑ ทศ. ๒.
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นควร
แจ้งงานปร; ซาลัมกันซ์ เพื่อเผยแพร่ให้
ปร; ชานทกท ๒๐๒๒

(นายไพโรส เตตมะ)

ข้าพเจ้า... ข้าพเจ้า... ข้าพเจ้า...

(นายไพโรสาร เตชะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาน้ำเสีย
องค์การการจัดการน้ำเสีย

(นางดวงใจ สมบูรณ์)

เจ้าพนักงานปฏิบัติกรณงาน

สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง

โทรศัพท์ ๐๖๓-๒๐๓-๕๗๗๐

(นางภคจิรา เกรียงอุรา)


339 อาคารเฉลิมบ่งวัน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2273 8530-9 โทรสาร 0 2273 8577-9

URL : <http://www.wma.or.th>

e-mail : wastewtr@wma.or.th

**บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ซอย ถนน มิตรภาพ
แขวง/ตำบล จันทิกร เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐
โทรสาร มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท, โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมุดอายุ
มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

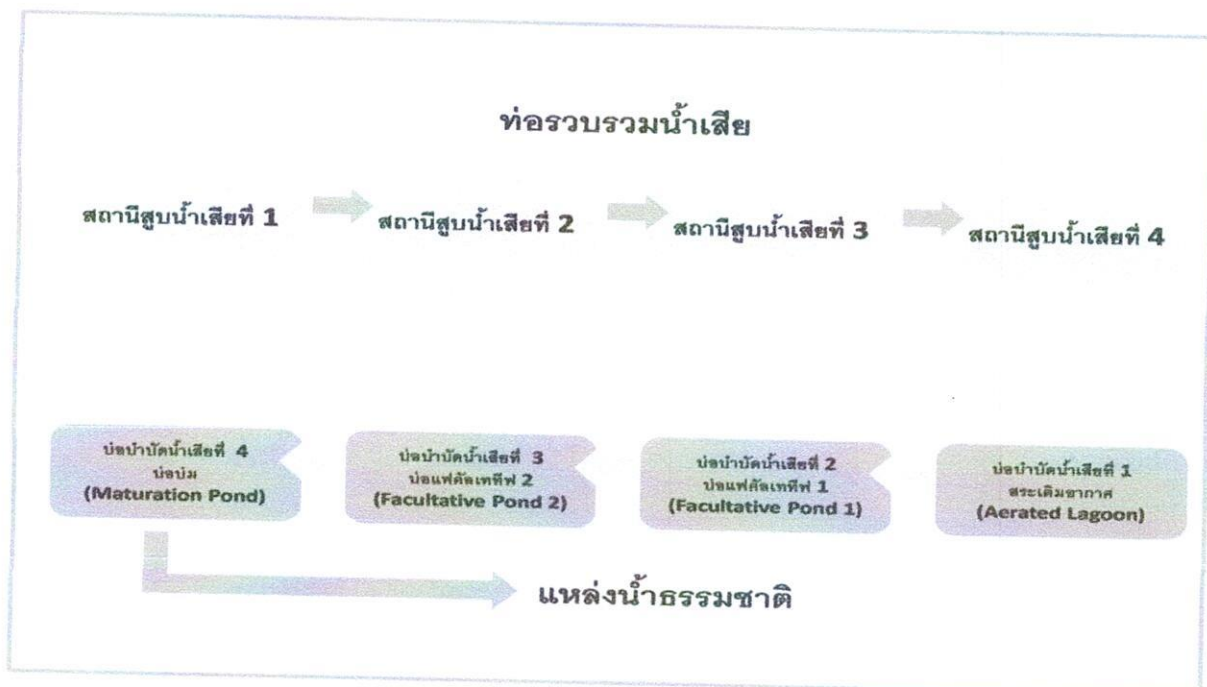

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่อง สูบลม ตอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑ ส.ค.๖๙	๙๑.๕๔	๕,๕๘๔	๕,๕๘๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๒ ส.ค.๖๙	๙๒.๑๗	๕,๖๒๓	๕,๖๒๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๓ ส.ค.๖๙	๙๓.๖๓	๕,๗๑๒	๕,๗๑๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๔ ส.ค.๖๙	๙๕.๖๐	๕,๘๓๒	๕,๘๓๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๕ ส.ค.๖๙	๙๕.๐๔	๕,๗๙๘	๕,๗๙๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๖ ส.ค.๖๙	๙๕.๔๒	๕,๘๒๑	๕,๘๒๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๗ ส.ค.๖๙	๙๕.๗๖	๕,๘๔๒	๕,๘๔๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๘ ส.ค.๖๙	๙๖.๑๑	๕,๘๖๓	๕,๘๖๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๙ ส.ค.๖๙	๙๖.๒๖	๕,๘๗๒	๕,๘๗๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๐ ส.ค.๖๙	๙๖.๔๐	๕,๘๘๑	๕,๘๘๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๑ ส.ค.๖๙	๙๖.๕๘	๕,๘๙๒	๕,๘๙๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒ ส.ค.๖๙	๙๖.๙๑	๕,๙๑๒	๕,๙๑๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓ ส.ค.๖๙	๙๖.๔๕	๕,๘๘๔	๕,๘๘๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔ ส.ค.๖๙	๙๖.๙๑	๕,๙๑๒	๕,๙๑๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๕ ส.ค.๖๙	๙๗.๐๙	๕,๙๒๓	๕,๙๒๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		

วันเดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่องสูบ กระตอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๖ ส.ค.๖๙	๙๖.๖๒	๕,๘๙๔	๕,๘๙๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๗ ส.ค.๖๙	๙๖.๕๐	๕,๘๘๗	๕,๘๘๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๘ ส.ค.๖๙	๙๖.๗๐	๕,๘๙๙	๕,๘๙๙	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๙ ส.ค.๖๙	๙๗.๐๑	๕,๙๑๘	๕,๙๑๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๐ ส.ค.๖๙	๙๗.๒๙	๕,๙๓๕	๕,๙๓๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๑ ส.ค.๖๙	๙๗.๔๐	๕,๙๔๒	๕,๙๔๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๒ ส.ค.๖๙	๙๗.๖๐	๕,๙๕๔	๕,๙๕๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๓ ส.ค.๖๙	๙๖.๖๕	๕,๘๙๖	๕,๘๙๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๔ ส.ค.๖๙	๙๗.๐๑	๕,๙๑๘	๕,๙๑๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๕ ส.ค.๖๙	๙๗.๐๖	๕,๙๒๑	๕,๙๒๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๖ ส.ค.๖๙	๙๗.๒๗	๕,๙๓๔	๕,๙๓๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๗ ส.ค.๖๙	๙๗.๔๕	๕,๙๔๕	๕,๙๔๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๘ ส.ค.๖๙	๙๖.๖๗	๕,๘๙๗	๕,๘๙๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๙ ส.ค.๖๙	๙๖.๔๒	๕,๘๘๒	๕,๘๘๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๐ ส.ค.๖๙	๙๗.๖๐	๕,๙๕๔	๕,๙๕๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๑ ส.ค.๖๙	๑๓๓.๓๗	๘,๑๓๖	๘,๑๓๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	

-๔-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
สรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายไพโรสาร์ เตตะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย

สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๕๓๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

รองนายกเทศมนตรี-บริษัทรับเหมา

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๓.สรุปผลการบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๓,๐๒๐.๕๒ หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... ๑๘๔,๒๖๓.๐๐ ลบ.ม.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ๑๘๔,๒๖๓.๐๐ ลบ.ม.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบาย.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องสูบน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... -.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานี ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ มีกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการฯ ดังต่อไปนี้.....

๔. กิจกรรมและรูปภาพการดำเนินงาน


๔.๑ งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งออกจากระบบฯ

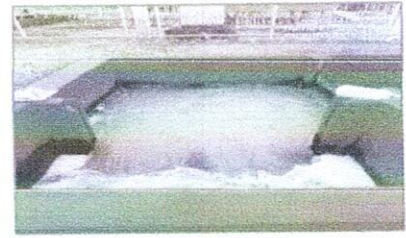

รูปภาพที่ ๑

รูปภาพที่ ๒

รูปภาพที่ ๓

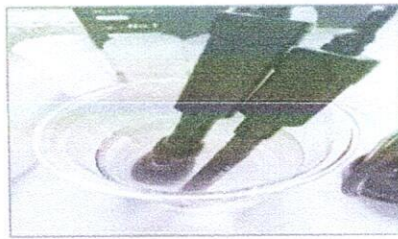


รูปภาพที่ ๔

รูปภาพที่ ๕


รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อกระจายน้ำเข้าระบบบำบัดฯ และเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้าย เพื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำทุกวัน และเป็นการเฝ้าระวังให้คุณภาพน้ำ ที่ไหลออกจากระบบฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะห้วยลำตะคลองต่อไป


๔.๒ งานป้องกันเชิงรุก งานซ่อมบำรุง และดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS๑ - PS๔

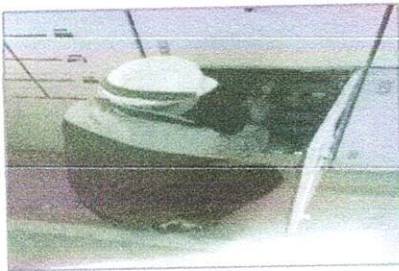

รูปภาพที่ ๑

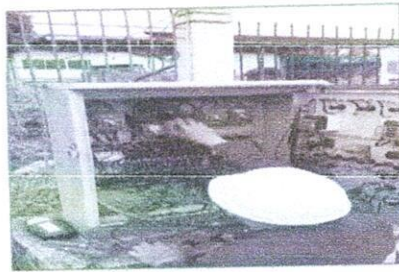


รูปภาพที่ ๒

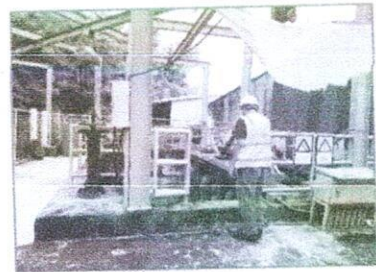

รูปภาพที่ ๓



รูปภาพที่ ๔

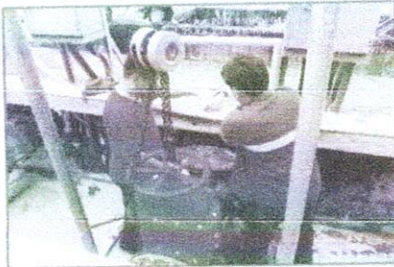

รูปภาพที่ ๕



รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสีย Ps๑-Ps๔ และตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าประจำสัปดาห์และตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อม ทั้งดูแลทำความสะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเสียที่ PS๑-PS๔ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

๔.๓ งานดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน สถานีสูบน้ำเสีย และบริเวณขอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปภาพที่ ๑




รูปภาพที่ ๒



รูปภาพที่ ๓

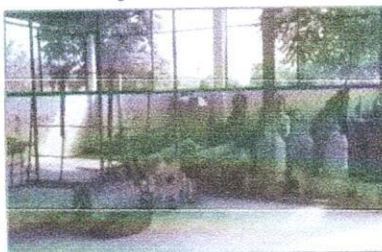

รูปภาพที่ ๔

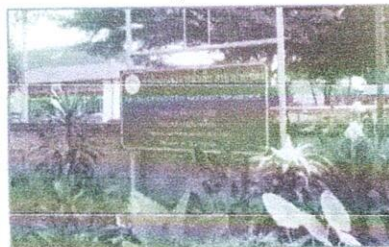


รูปภาพที่ ๕




รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่า และภายในบริเวณบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสีย เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน


๔.๔. งานดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานสาขาและกิจกรรมอื่นๆ

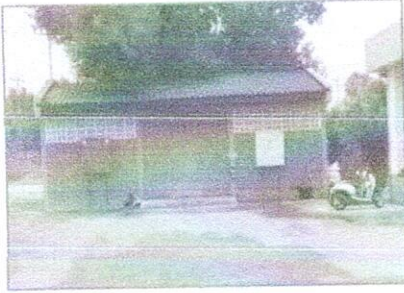

รูปภาพที่ ๑

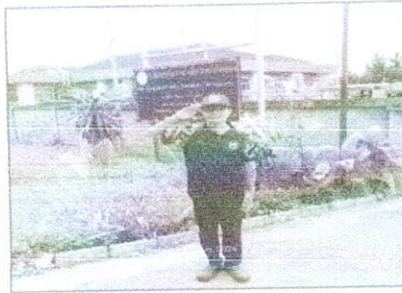

รูปภาพที่ ๒

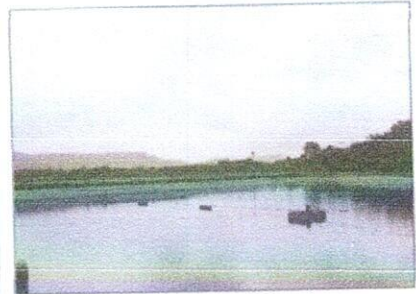

รูปภาพที่ ๓

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน ๒ นาย ประกอบด้วย ๑.นายทนงศักดิ์ สินอินทร์ เวยามผลัดกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๘.๐๐ น. และ ๒. นายธงชัย โชคบัณฑิต เวยามผลัดกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ไปจนถึง ๐๖.๐๐ ของวันรุ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณ สำนักงานสาขาและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นประจำทุกวัน

คำเตือน ๑.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) ได้จากการประมาณการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการจลน์มอเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำเสีย PS๑-PS๔