



องค์การจัดการน้ำเสีย

WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

เทศบาลเมืองปากช่อง
รับเลขที่ 6851
วันที่ 8 ต.ค. 2569
เวลา 11.30 น.

นางสุภาภรณ์
องค์การ

☐ ก. ที่ สส. น. (ปากช่อง) ๓๖/๒๕๖๙

☐ กองยุทธศาสตร์

☐ กองการศึกษา

☐ กองส่งเสริมการขอส่งแบบรายงาน (ทส. ๑) และ (ทส. ๒) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

☐ สถานธนาบาล
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

ของทางสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปากช่อง

เลขที่ 700/2569

วันที่ 8 ต.ค. 2569

เวลา 14:00 น.

อ้างถึง ข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แผ่น
๒.รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) เดือน กันยายน ๒๕๖๙
จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย
กับเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบันทึกความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงการให้บริการรับ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง ในรูปแบบเทศบาลมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัด
น้ำเสียให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย ตามโครงการบริหารรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะเวลา ๑๕ ปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
(ตามแบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ ทส. ๒) เพื่อยังรายงานผลการ
ดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
ให้ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของท่าน อีกทั้งเทศบาลฯ จะได้นำข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) นำส่งรายงานผลให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบประจำทุกเดือนต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

นายชาติ เจริญชัย

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นางยุธนา เกียรติคุณ

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทส. ๑

ทส. ๒

และแจ้งว่า...

ใน...

(นายไพโรจน์ เตชะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง

องค์การจัดการน้ำเสีย

นางสาวสมใจ บุญแก้ว

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

333 อาคารเจ้าแก้ววัน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2273 8530-9 โทรสาร 0 2273 8577-9


333 LAO PENG NGUAN TOWER 1 FL. 23 VIBHAVADI-RANGSIT Rd., JOMPHON, CHATUJAK, BANGKOK 10900 Tel. 0 2273 8530-9 FAX 0 2273 8577-9

URL : http://www.wma.or.th

e-mail : wastewtr@wma.or.th

บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ - ชอย - ถนน มิตรภาพ
แขวง/ตำบล จันทิภ เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐
โทรสาร - มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -
มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

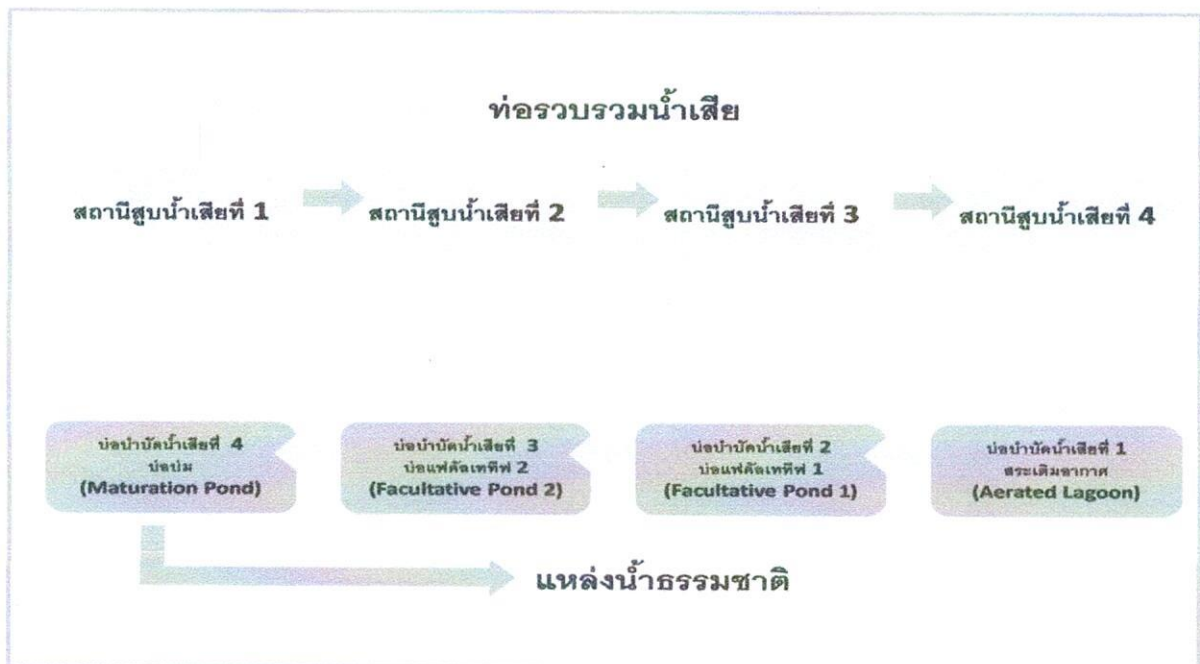

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่อง สูบลูบ กระ ตอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑ ก.ย.๖๙	๕๗๗.๗๙	๗,๖๗๓	๗,๖๗๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๒ ก.ย.๖๙	๑๑๒.๕๘	๑,๔๙๕	๑,๔๙๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๓ ก.ย.๖๙	๕๐๓.๓๙	๖,๖๘๕	๖,๖๘๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๔ ก.ย.๖๙	๑๗๕.๒๓	๒,๓๒๗	๒,๓๒๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๕ ก.ย.๖๙	๔๖๔.๖๙	๖,๑๗๑	๖,๑๗๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๖ ก.ย.๖๙	๔๙๙.๖๓	๖,๖๓๕	๖,๖๓๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๗ ก.ย.๖๙	๖๑๗.๗๐	๘,๒๐๓	๘,๒๐๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๘ ก.ย.๖๙	๖๔๓.๑๕	๘,๕๔๑	๘,๕๔๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๙ ก.ย.๖๙	๕๗๗.๖๔	๗,๖๗๑	๗,๖๗๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๐ ก.ย.๖๙	๓๗๐.๑๑	๔,๙๑๕	๔,๙๑๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๑ ก.ย.๖๙	๔๗๔.๗๘	๖,๓๐๕	๖,๓๐๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๒ ก.ย.๖๙	๔๗๓.๕๐	๖,๒๘๘	๖,๒๘๘	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๓ ก.ย.๖๙	๔๐๗.๖๑	๕,๔๑๓	๕,๔๑๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๔ ก.ย.๖๙	๔๘๕.๓๒	๖,๔๔๕	๖,๔๔๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		
๑๕ ก.ย.๖๙	๔๖๐.๕๕	๖,๑๑๖	๖,๑๑๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-		


วันเดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุก กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย /ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้น จากระบบ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ เคมี)	เครื่อง กรอง (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
๑๖ ก.ย.๖๙	๔๖๙.๒๑	๖,๒๓๑	๖,๒๓๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๗ ก.ย.๖๙	๖๔๖.๒๔	๘,๕๘๒	๘,๕๘๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๘ ก.ย.๖๙	๔๙๙.๖๓	๖,๖๓๕	๖,๖๓๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๑๙ ก.ย.๖๙	๕๑๗.๗๐	๖,๘๗๕	๖,๘๗๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๐ ก.ย.๖๙	๔๖๘.๐๘	๖,๒๑๖	๖,๒๑๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๑ ก.ย.๖๙	๔๕๔.๒๒	๖,๐๓๒	๖,๐๓๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๒ ก.ย.๖๙	๔๘๙.๒๔	๖,๔๙๗	๖,๔๙๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๓ ก.ย.๖๙	๕๐๕.๕๐	๖,๗๑๓	๖,๗๑๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๔ ก.ย.๖๙	๕๓๑.๙๓	๗,๐๖๔	๗,๐๖๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๕ ก.ย.๖๙	๕๓๖.๕๓	๗,๑๒๕	๗,๑๒๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๖ ก.ย.๖๙	๕๓๗.๔๓	๗,๑๓๗	๗,๑๓๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๗ ก.ย.๖๙	๕๔๔.๗๓	๗,๒๓๔	๗,๒๓๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๘ ก.ย.๖๙	๕๑๓.๐๓	๖,๘๑๓	๖,๘๑๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๒๙ ก.ย.๖๙	๕๐๔.๒๒	๖,๖๙๖	๖,๖๙๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓๐ ก.ย.๖๙	๔๘๔.๘๗	๖,๔๓๙	๖,๔๓๙	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	-	

-๔-

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการ
สรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายยุทธนา เกียรติจรไกล)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง


.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายไพธสาร เตตะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย
สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส.๒๕๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่าอ้อย อยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ ซอย - ถนน มิตรภาพ
แขวง/ตำบล จันทิก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐ โทรสาร - มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท, โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติม
อากาศ (Aerated Lagoon) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายไพโรส เตตมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย
สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๓
ออกให้โดย สภาวิศวกร

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย..... Aerated Lagoon
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย..... ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชม./วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบลำไย
☒ อื่นๆ (ระบุ)..... บ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบบ่อเติมอากาศ จำนวน ๑ โชน (๔ บ่อ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน/ห้วยลำตะคอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... ไม่มีการกำจัดตะกอน

๓.สรุปผลการบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๑๔,๕๔๖.๒๐ หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๙๓,๑๗๒.๐๐ ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑๙๓,๑๗๒.๐๐ ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบายน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานี ในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ มีกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการฯ ดังต่อไปนี้.....

๔. กิจกรรมและรูปภาพการดำเนินงาน

๔.๑ งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งออกจากระบบฯ

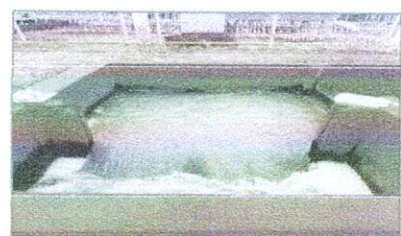

รูปภาพที่ ๑

รูปภาพที่ ๒

รูปภาพที่ ๓



รูปภาพที่ ๔

รูปภาพที่ ๕

รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อกระจายน้ำเข้าระบบบำบัดฯ และเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้าย เพื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำวันทุกๆ วัน และเป็นการเฝ้าระวังให้คุณภาพน้ำ ที่ไหลออกจากระบบฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะท้ายลำตะคลองต่อไป

๔.๒ งานป้องกันเชิงรุก งานซ่อมบำรุง และดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS๑ – PS๔



รูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๒




รูปภาพที่ ๓



รูปภาพที่ ๔



รูปภาพที่ ๕

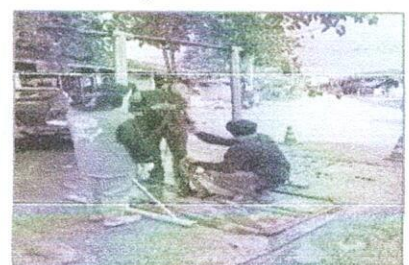

รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสีย Ps๑-Ps๔ และตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าประจำสัปดาห์และตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อม ทั้งดูแลทำความสะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเสียที่ PS๑-PS๔ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

๔.๓ งานดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน สถานีสูบน้ำเสีย และบริเวณขอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๒



รูปภาพที่ ๓



รูปภาพที่ ๔



รูปภาพที่ ๕



รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขapakช่อง ได้ดำเนินการดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ๆ และภายในบริเวณบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสีย เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน

๔.๔. งานดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานสาขาและกิจกรรมอื่นๆ



รูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๒



รูปภาพที่ ๓

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน ๒ นาย ประกอบด้วย ๑.นายทองศักดิ์ สินอินทร์ เวยามผลัดกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๘.๐๐ น. และ ๒. นายธงชัย โชคบัณฑิต เวยามผลัดกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ไปจนถึง ๐๖.๐๐ ของวันรุ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณ สำนักงานสาขาและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เป็นประจำทุกวัน

คำเตือน ๑.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) ได้จากการประมาณการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการจลมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าของ สถานีสูบน้ำเสีย PS๑-PS๔