องค์การจัดการน้ำเสีย
WASTEWATER MANAGEMENT AUTHORITY
MINISTRY OF INTERIOR, THAILAND

ของท้างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปากช่อง
รับที่ 779/2569
วันที่ 5 พ.ย. 2569
เวลา 09:00

เทศบาลเมืองปากช่อง
รับเลขที่ 9418
วันที่ 6 พ.ย. 2569
เวลา 16.26 น.

งานสุขาภิบาล
ฝ่ายคลัง
☐ กองสาธารณสุข
☐ กองยุทธศาสตร์ฯ
☐ กองการศึกษา
☐ กองสวัสดิการฯ
☐ สถานธนเทศบาล

ที่ สจส.นม.(ปากช่อง) ๔๐/๒๕๖๙

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งแบบรายงาน (ทส. ๑) และ (ทส. ๒) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

อ้างถึง ข้อตกลงการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง เลขที่ ๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. ๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แผ่น
๒.รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๔ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบันทึกความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองปากช่อง ในรูปแบบเทศบาลมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสียให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย ตามโครงการบริหารรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาวในระยะเวลา ๑๕ ปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ขอส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ตามแบบ ทส. ๑) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ตามแบบ ทส. ๒) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ให้ผู้บริหารเทศบาลฯ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่ของท่าน อีกทั้งเทศบาลฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒) นำส่งรายงานผลให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสรุปนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อทราบประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- ลงนามสั่งส่งแบบรายงาน ทส.๑ ทส.๒ ให้ปร; ชาชมการ ต่อไป

(นางดวงใจ สมบูรณ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรสาร เตตะมะ)
ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง
องค์การจัดการน้ำเสีย

นายชวลิต เอมโอช
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

(นางภัคจิรา เศรษฐา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายยุทธนา เกียรติชัจรโกล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง


(นางสาวลมใจ บุญแก้ว)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

สายงานปฏิบัติการ
สำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาปากช่อง
โทรศัพท์.๐๖๓-๒๐๓-๕๗๗๐

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0 2273 8530-9 โทรสาร 0 2273 8577-9
333 LAO PENG NGUAN TOWER 1 Fl. 23 VIBHAVADI-RANGSIT Rd., JOMPHON, CHATUJAK, BANGKOK 10900 Tel. 0 2273 8530-9 FAX 0 2273 8577-9
URL : http://www.wma.or.th e-mail : wastewtr@wma.or.th

บันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนินมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่างอย อยู่เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ - ซอย - ถนน มิตรภาพ แขวง/ตำบล จันทึก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ ๐๖๓ - ๒๐๓๕๗๗๐ โทรสาร - มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนินมลพิษ ประกอบกิจการประเภท, โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ - มีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

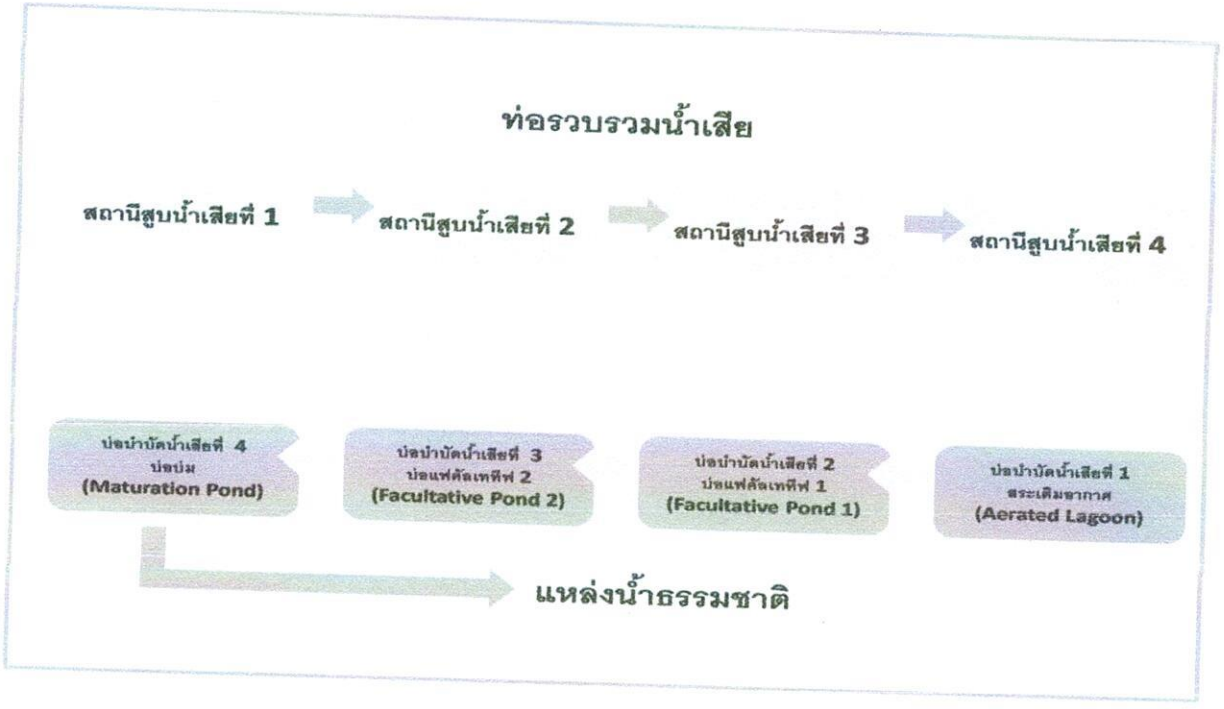

ได้เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

	สถิตและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/เคมี)	เครื่องสูบกระตอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑ ต.ค.๖๙	๒๓๔.๙๒	๖,๕๑๒	๖,๕๑๒	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒ ต.ค.๖๙	๒๔๕.๑๖	๖,๗๙๖	๖,๗๙๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๓ ต.ค.๖๙	๒๖๘.๕๔	๗,๔๔๔	๗,๔๔๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๔ ต.ค.๖๙	๒๔๔.๕๘	๖,๗๘๐	๖,๗๘๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๕ ต.ค.๖๙	๒๓๑.๗๘	๑,๕๓๕	๑,๕๓๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๖ ต.ค.๖๙	๒๔๒.๖๗	๖,๗๒๗	๖,๗๒๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๗ ต.ค.๖๙	๒๔๐.๗๖	๖,๖๗๔	๖,๖๗๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๘ ต.ค.๖๙	๒๓๔.๓๐	๖,๔๙๕	๖,๔๙๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๙ ต.ค.๖๙	๒๔๗.๕๘	๖,๘๖๓	๖,๘๖๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๐ ต.ค.๖๙	๒๔๘.๔๑	๖,๘๘๖	๖,๘๘๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๑ ต.ค.๖๙	๒๕๓.๒๔	๗,๐๒๐	๗,๐๒๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๒ ต.ค.๖๙	๒๔๗.๕๘	๖,๘๖๓	๖,๘๖๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๓ ต.ค.๖๙	๒๕๑.๒๒	๖,๙๖๔	๖,๙๖๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๔ ต.ค.๖๙	๓๔๒.๒๐	๙,๔๘๖	๙,๔๘๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๕ ต.ค.๖๙	๒๗๗.๑๙	๗,๖๘๔	๗,๖๘๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

วันเดือน ปี	สถิตและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย /ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร) หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/เคมี)	เครื่องสูบกระตอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
๑๖ ต.ค.๖๙	๒๙๗.๕๐	๘,๒๔๗	๘,๒๔๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๗ ต.ค.๖๙	๒๙๘.๒๓	๘,๒๖๗	๘,๒๖๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๘ ต.ค.๖๙	๒๔๖.๖๐	๖,๘๓๖	๖,๘๓๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๑๙ ต.ค.๖๙	๒๓๙.๙๓	๖,๖๕๑	๖,๖๕๑	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๐ ต.ค.๖๙	๒๕๐.๘๒	๖,๙๕๓	๖,๙๕๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๑ ต.ค.๖๙	๒๔๘.๔๑	๖,๘๘๖	๖,๘๘๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๒ ต.ค.๖๙	๑๔๒.๗๑	๓,๙๕๖	๓,๙๕๖	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๓ ต.ค.๖๙	๒๖๖.๗๓	๗,๓๙๔	๗,๓๙๔	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๔ ต.ค.๖๙	๒๖๔.๓๒	๗,๓๒๗	๗,๓๒๗	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๕ ต.ค.๖๙	๒๖๘.๙๓	๗,๔๕๕	๗,๔๕๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๖ ต.ค.๖๙	๒๖๘.๒๑	๗,๔๓๕	๗,๔๓๕	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๗ ต.ค.๖๙	๒๖๗.๓๑	๗,๔๑๐	๗,๔๑๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๘ ต.ค.๖๙	๒๕๖.๘๕	๗,๑๒๐	๗,๑๒๐	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๒๙ ต.ค.๖๙	๒๖๓.๐๙	๗,๒๙๓	๗,๒๙๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	
๓๐ ต.ค.๖๙	๓๐๙.๙๙	๘,๕๙๓	๘,๕๙๓	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)

รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายไพรสาร เตตะมะ)

ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย

สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๓

ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑.ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนินมลพิษ ตั้งอยู่บ้านท่างอย อยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๑๓ ซอย - ถนน มิตรภาพ แขวง/ตำบล จันทึก เขต/อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๖๓ – ๒๐๓๕๗๗๐ โทรสาร – มี สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนินมลพิษประกอบกิจการประเภท โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายยุทธนา เกียรติขจรไกล)
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายไพรสาร เตตะมะ)
ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง/องค์การจัดการน้ำเสีย
สามัญวิศวกรสิ่งแวดล้อม
ใบอนุญาตเลขที่ สส. ๒๙๓ หมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๓
ออกให้โดย สภาวิศวกร

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Aerated Lagoon
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชม./วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง(ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ เครื่องสูบตะกอน
☑ อื่นๆ (ระบุ) บ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบบ่อเติมอากาศ จำนวน ๑ โซน (๔ บ่อ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อเก็บน้ำกรมชลประทาน/ห้วยลำตะคลอง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ไม่มีการกำจัดตะกอน

๓.สรุปผลการบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๗,๙๙๔.๖๖ หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๒๒๑,๖๑๗.๐๐ ลบ.ม

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒๒๑,๖๑๗.๐๐ ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [/] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำเสีย [/] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ [/] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [/] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี [/] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบตะกอน [/] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ) -
- อื่นๆ [ ] ปกติ [ ] ผิดปกติ (ระบุ) -

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง ได้ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย ณ สถานีสูบน้ำทั้ง ๔ สถานี ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ มีกิจกรรมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการฯ ดังต่อไปนี้

๔. กิจกรรมและรูปภาพการดำเนินงาน

๔.๑ งานตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบฯ และน้ำทิ้งออกจากระบบฯ



รูปภาพที่ ๑




รูปภาพที่ ๒



รูปภาพที่ ๓



รูปภาพที่ ๔

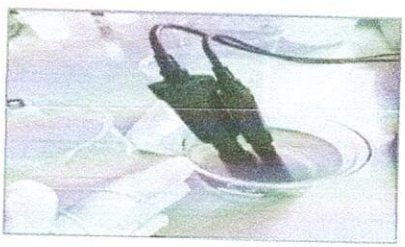


รูปภาพที่ ๕



รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อกระจายน้ำเข้าระบบบำบัดฯ และเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจากบ่อสุดท้าย เพื่อนำมาทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นประจำวันทุกๆ วัน และเป็นการเฝ้าระวังให้คุณภาพน้ำ ที่ไหลออกจากระบบฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะห้วยลำตะคลองต่อไป

๔.๒ งานป้องกันเชิงรุก งานซ่อมบำรุง และดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS๑ – PS๔

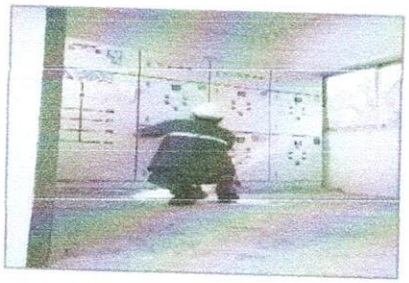

รูปภาพที่ ๑




รูปภาพที่ ๒




รูปภาพที่ ๓



รูปภาพที่ ๔

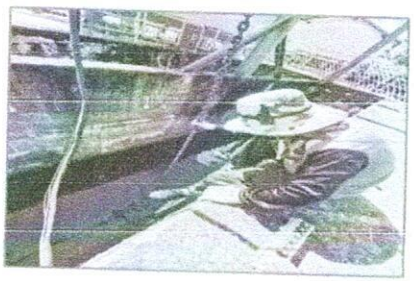

รูปภาพที่ ๕

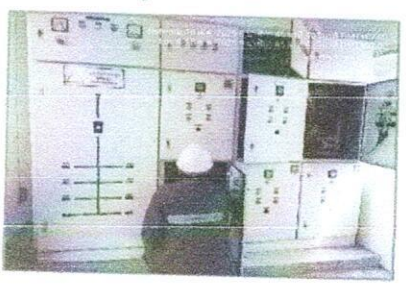

รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานีสูบน้ำเสีย Ps๑-Ps๔ และตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าประจำสัปดาห์และตรวจเช็คระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียพร้อม ทั้งดูแลทำความสะอาดตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเสียที่ PS๑–PS๔ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา


๔.๓ งานดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน สถานีสูบน้ำเสีย และบริเวณขอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปภาพที่ ๑




รูปภาพที่ ๒

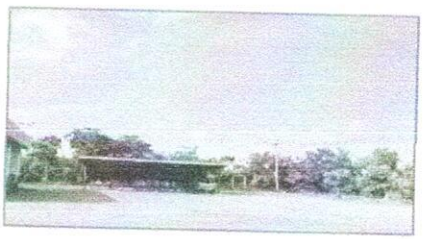


รูปภาพที่ ๓

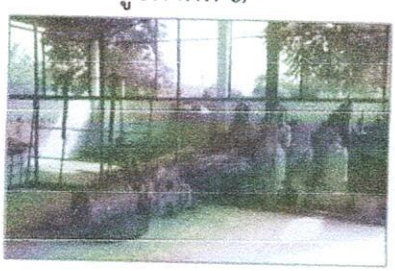

รูปภาพที่ ๔

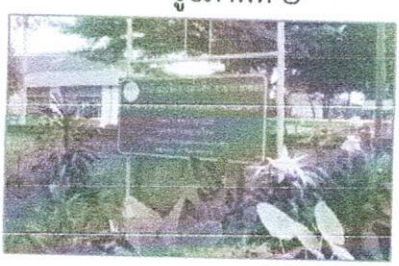

รูปภาพที่ ๕

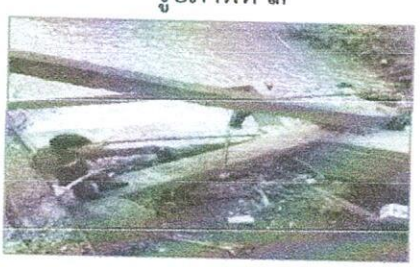

รูปภาพที่ ๖

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง ได้ดำเนินการดูแลทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ฯ และภายในบริเวณบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย และสถานีสูบน้ำเสีย เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน

๔.๔. งานดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่สำนักงานสาขาและกิจกรรมอื่นๆ



รูปภาพที่ ๑



รูปภาพที่ ๒



รูปภาพที่ ๓

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จำนวน ๒ นาย ประกอบด้วย ๑.นายทนงศักดิ์ สินอินนทร์ เวรยามผลัดกลางวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๘.๐๐ น. และ ๒. นายธงชัย โชคบัณฑิตเวรยามผลัดกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ไปจนถึง ๐๖.๐๐ ของวันรุ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณสำนักงานสาขาและบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นประจำทุกวัน

คำเตือน ๑.เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒.ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย(หน่วย) ได้จากการประมาณการการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการจดมิเตอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำเสีย PS๑-PS๔